



## PÔDORYS:

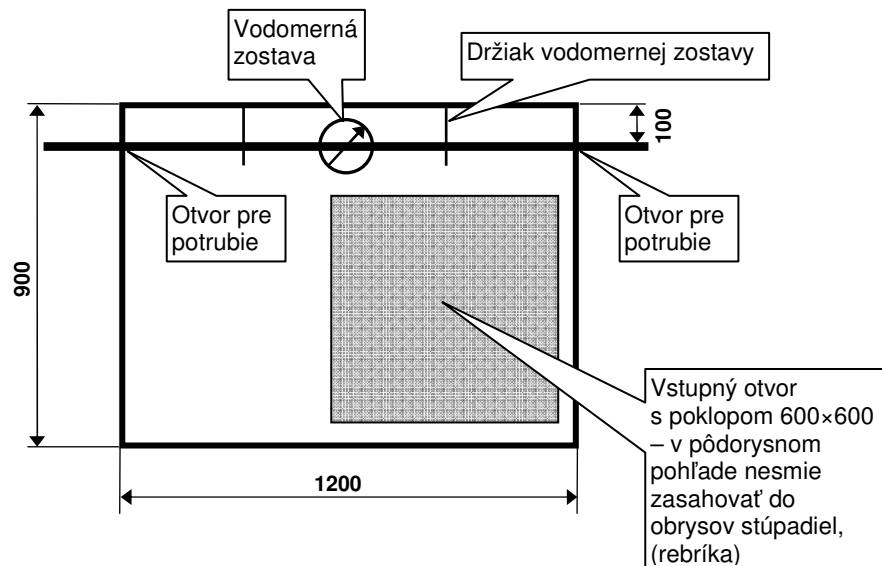

## POZDĹŽNY REZ:

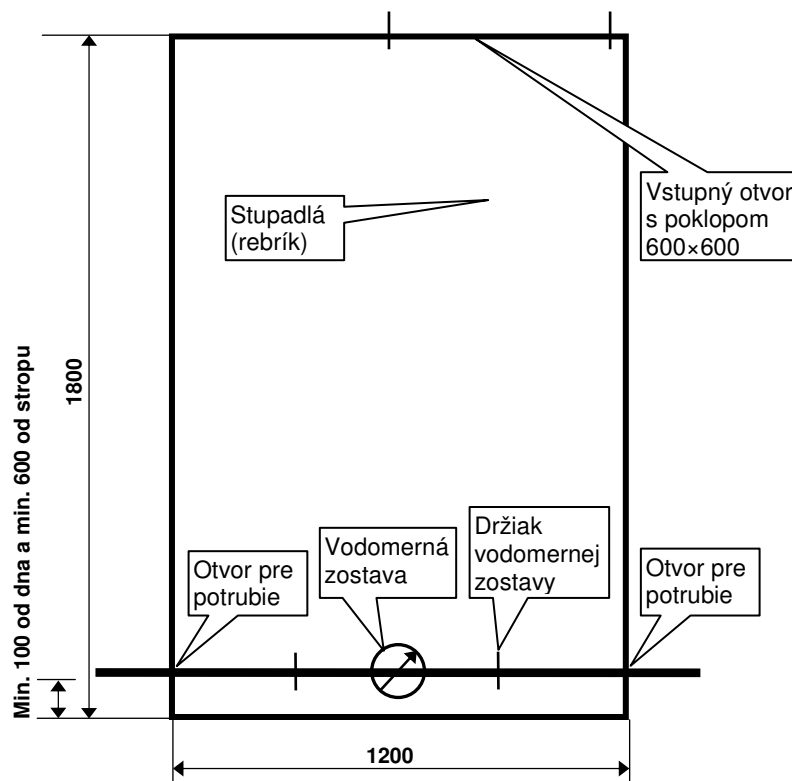

Vodomernú šachtu žiadame umiestniť vo vzdialenosti max. 10 m od napojenia na verejný vodovod, cca 1 m za hranicou parcely, na pozemku vlastníka, mimo komunikácií.

Šachta musí byť osadená v teréne tak, aby bolo zabránené vnikaniu vôd z povrchového odtoku a nečistôt do jej vnútorného priestoru, musí byť vodotesná, s možnosťou odvodnenia, vetrateľná a bezpečne prístupná.

Odvodnenie šachty nesmie byť do kanalizácie.

Vo vodomerných šachtách sa nesmú umiestňovať iné, s prevádzkou nesúvisiace vedenia.

Vodomerné šachty musia byť vybavené priečkovým alebo stúpadlovým rebríkom alebo stúpadlami osadenými do steny podľa ON 73 6548 a STN 13 6350.

Poklopy vodomerných šacht sa musia spoľahlivo osadiť alebo podbetónovať. Okolie vstupných poklopov v nespevnenom teréne sa musí spevniť do vzdialenosti najmenej 0,25 m od poklopu.

Vstupný otvor do šachty nesmie byť nad vodovodnou prípojkou ani nad vodomermom alebo armatúrami.

Pri umiestnení viacerých vodomerov v jednej šachte je potrebné zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť medzi jednotlivými vodomermi tak, aby bol zabezpečený priestor na ich montáž, demontáž, údržbu i odčítavanie.

Pre osadenie 5 alebo 6 vodomerov do jednej vodomernej šachty je potrebné, aby minimálna šírka šachty bola 1500 mm (namiesto 900 mm uvedených v schéme vodomernej šachty). Ostatné minimálne rozmery vodomernej šachty musia byť zachované.